Erforderliche Brandschutzabstände in cm

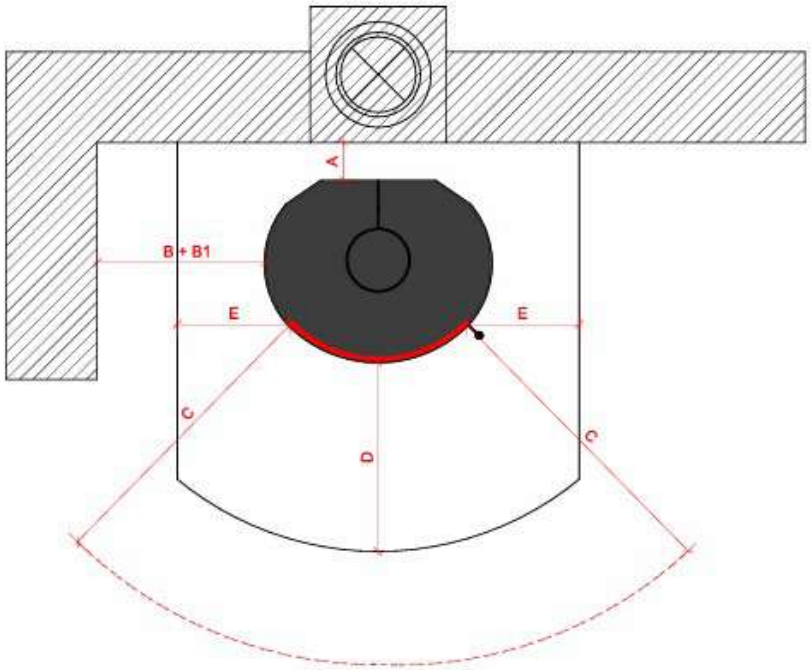

Hintere Wand (A)	zu schützen = 20
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 30
Strahlung Scheibe (B1)	zu schützen = 45
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 110
Boden / Decke	zu schützen = 0
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

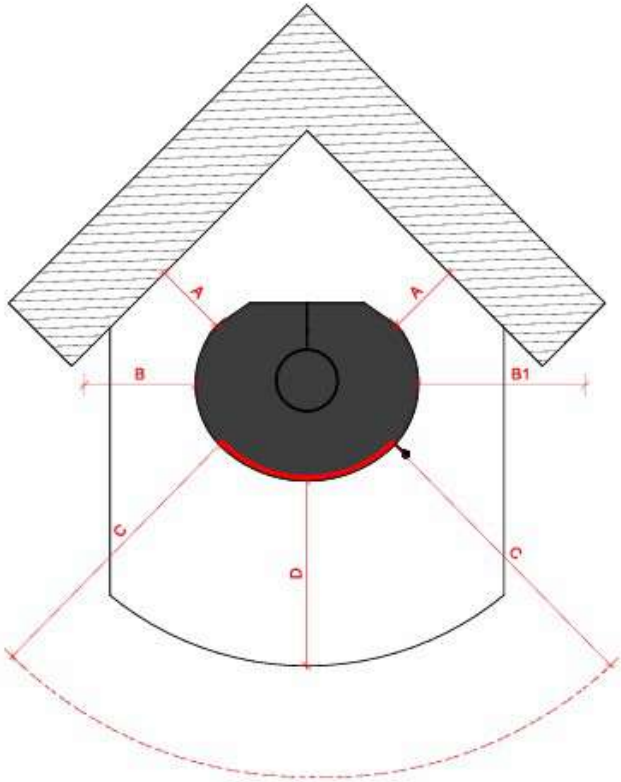

Hintere Wand (A)	zu schützen = 20
Seitliche Wand (B)	zu schützen = 30
Strahlung Scheibe (B1)	zu schützen = 45
Strahlung Scheibe (C)	zu schützen = 110
Boden / Decke	zu schützen = 0
Funkenschutz (D)	vor der Tür = 50
Funkenschutz (E)	seitlich/hinten zur Tür = 30

ca. Angaben in cm. Diese Angaben gelten für die Brandschutzabstände in Deutschland. In allen anderen Länder gelten die dort üblichen länderspezifischen Angaben.